




KANALIZAČNÁ STOKA "AD-3-1-1" PVC DN315 dĺžka 231 m

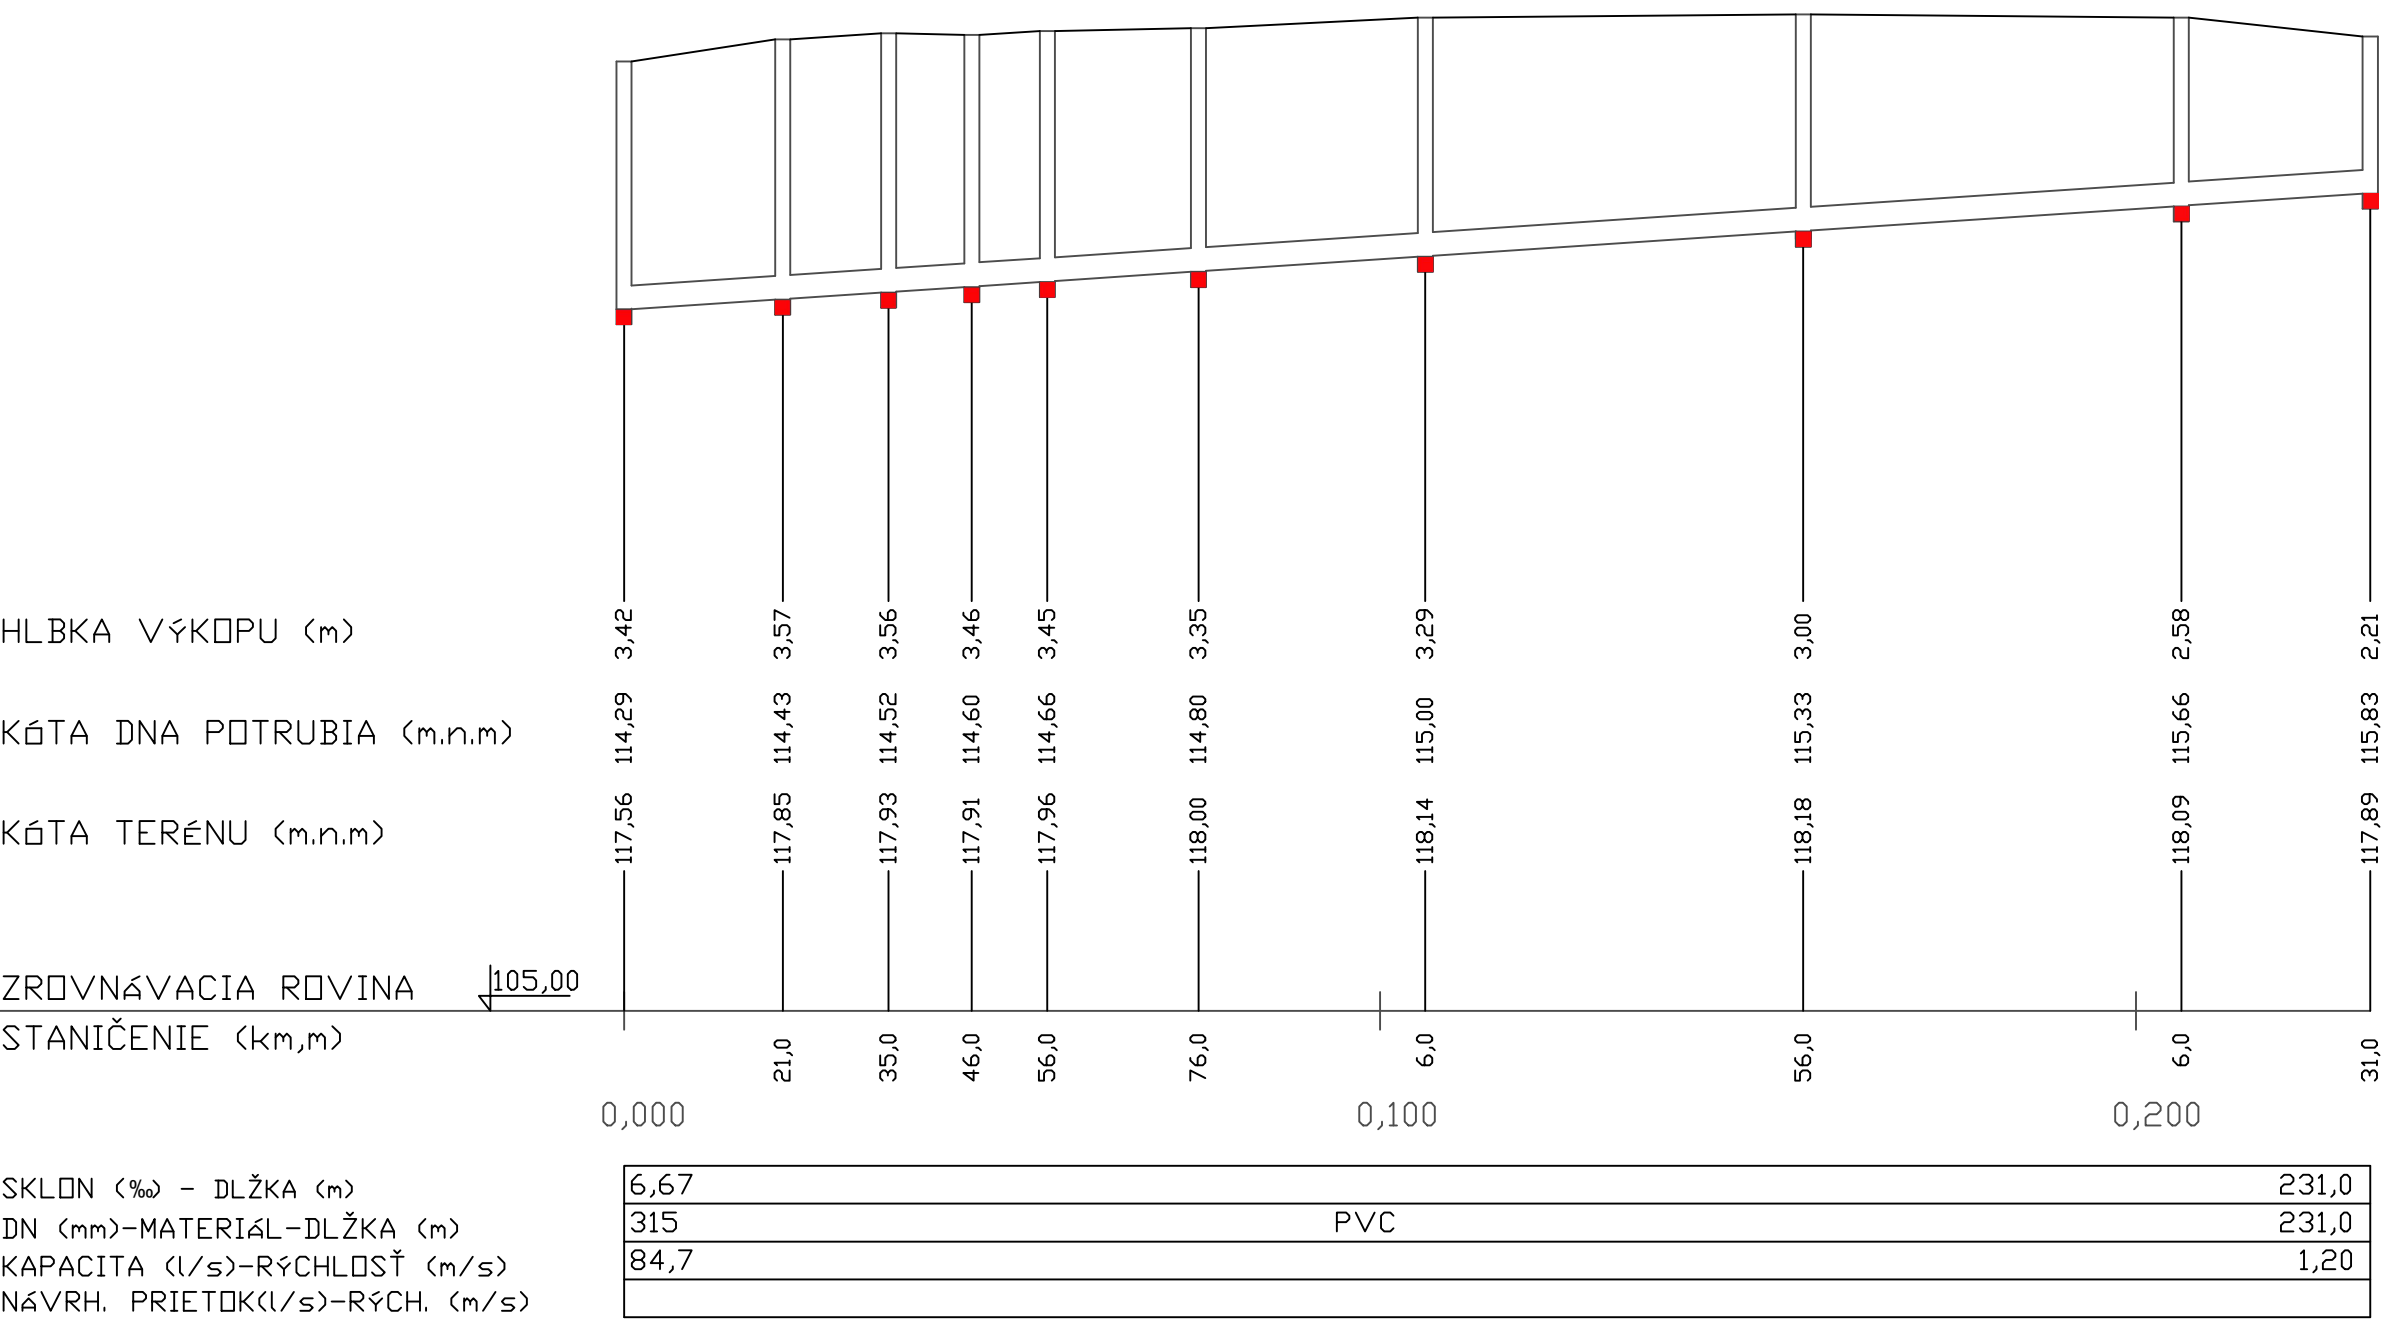

KANALIZAČNÁ STOKA "AD-3-1-2" PVC DN315 dĺžka 68 m



PROJEKTOVANIE, VÝSTAVBA VODOVODOV a KANALIZÁCIÍ				KOPELNÁ 1221 929 01 Dunajská Streda	
Zodpovedný projektant: Ing. Rácz		Vypracoval: Ing. Rácz		Investor: Obec Vydrany 930 16 Vydrany	Stupeň PS
AKCIA: REGIÓN DUNAJSKÁ STREDA ODVEDENIE A ČISTENIE ODPADOVÝCH VOD A ZÁSOBOVANIE PITNOU VODOU D1.2 - Obec Vydrany - kanalizácia					Dátum august 2011
					Formát 4 x A4
					Mierka 1 : 1000/100
PRÍLOHA: POZDĽŽNY PROFIL - stoka "AD-3-1-1" „ "AD-3-1-2"					Č. prílohy: 15 Paré číslo: