


KANALIZAČNÁ STOKA "AD-3" PVC DN315 dlžka 449,3 m

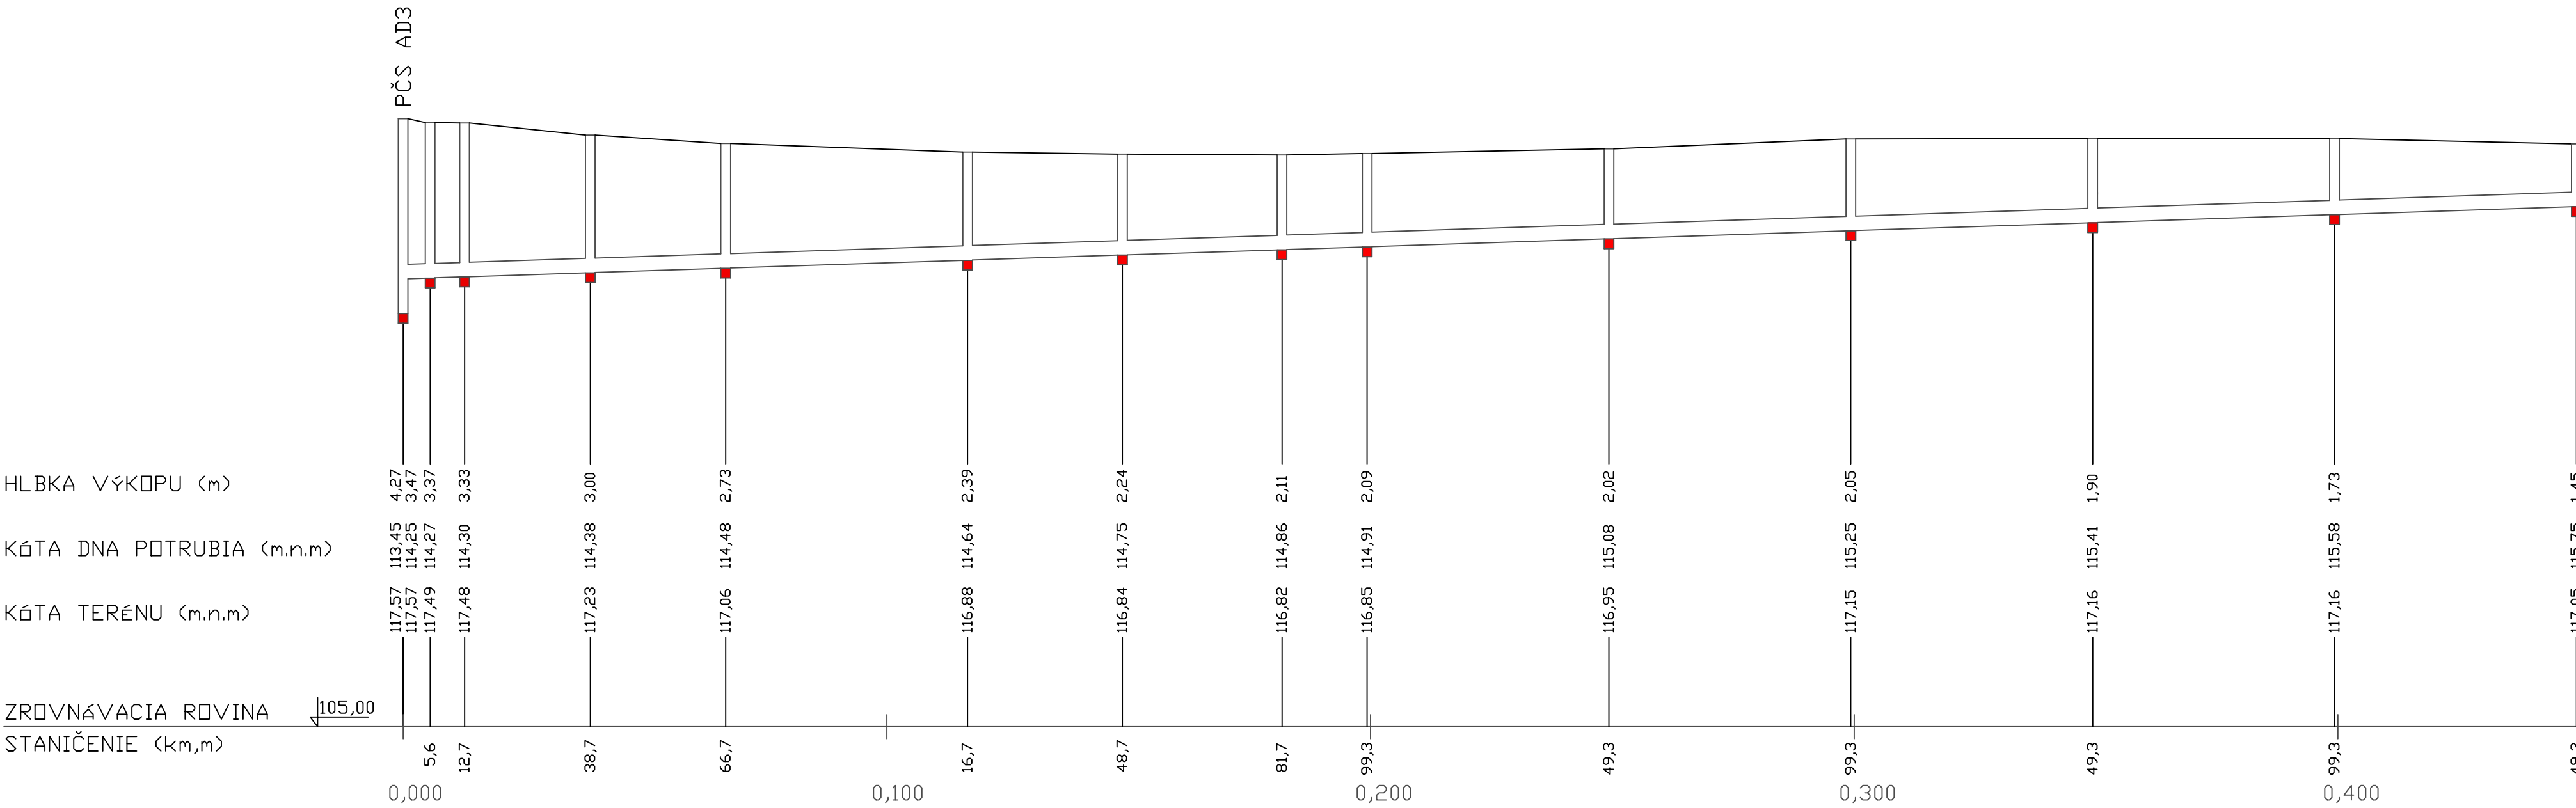

SKLON (‰) - DLŽKA (m)	3,33	449,3
DN (mm)-MATERIÁL-DLŽKA (m)	315	449,3
KAPACITA (l/s)-RÝCHLOSŤ (m/s)	59,6	0,84
NÁVRH. PRIETOK(l/s)-RÝCH. (m/s)		

PROJEKTOVANIE, VÝSTAVBA VODOVODOV a KANALIZÁCIÍ				KOPELNÁ 1221 929 01 Dunajská Streda			
Zodpovedný projektant: Ing. Rácz		Vypracoval: Ing. Rácz		Investor: Obec Vydrany 930 16 Vydrany		Stupeň	PS
AKCIA: REGIÓN DUNAJSKÁ STREDA ODVEDENIE A ČISTENIE ODPADOVÝCH VOD A ZÁSOBOVANIE PITNOU VODOU D1.2 - Obec Vydrany - kanalizácia						Dátum	august 2011
						Formát	4 x A4
						Mierka	1 : 1000/100
PRÍLOHA: POZDLŽNY PROFIL - stoka "AD-3"						Č. prílohy: 12	Paré číslo: